

PROYECTO DE

RENOVACIÓN DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL VICTOR MANUEL GARCÍA MOLINA

Documento 1 de 1. Firmado por: GARCIA MOLINA VICTOR MÁNUEL - DNI 03853658P, Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante; 54.443.419.533.082.431.973.494.137.185.011.701.576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02 Página 1 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

MAYO 2016

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante; 54.443.419.533.082.431.973.494.137.185.011.701.576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02 394922alf1 c/a22651553

PETICIONARIO:

DIPUTACIÓN DE TOLEDO

DOCUMENTOS:

- 1. MEMORIA DESCRIPTIVA
- 2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
- 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
- 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
- 5. PLANOS

Toledo, 18 de mayo de 2016 Ingeniero Técnico Industrial de la Excma. Diputación Provincial de Toledo

Fdo. Víctor M. García Molina

DOCUMENTO Nº 1

MEMORIA

Documento 1 de 1.Firmado por: GARCIA MOLINA VICTOR MANUEL - DNI 03853658P, Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante; 54.443.419.533.082.431.973.494.137.185.011.701.576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02 Código de integridad (alg. SHA-256): 77969911.7268660289164778616 ta 18e94319495949224aff1 c/ra2c61553
Página 3 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

MEMORIA

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

INDICE

- 1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
- 2. REGLAMENTACIÓN
- 3. TITULAR
- 4. EMPLAZAMIENTO
- 5. CLIMATIZACIÓN
 - 5.1. Descripción de las obras
 - 5.2. Estimación de las cargas térmicas
 - 5.3. Descripción del sistema de climatización
- 6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 - 6.1. Acometida
 - 6.2. Instalaciones de enlace
 - 6.3. Instalaciones interiores
 - 6.4. Instalación de alumbrado de emergencia
 - 6.5. Protección contra sobreintensidades
 - 6.6. Protección contra sobretensiones
 - 6.7. Protección contra contactos directos e indirectos
 - 6.8. Puestas a tierra
 - 6.9. Receptores de alumbrado
 - 6.10. Receptores a motor
- 7. CONCLUSIONES

54.443.419.533.082.431.973.494.137.185.011.701.576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02

certificado: AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante: c/a2/c51553

1. ANTECENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

La Diputación de Toledo pretende reformar las dependencias del Servicio de Juventud y Deportes ubicadas dentro del Edificio Vargas en la C/ Subida de la Granja, 1.

Se redacta el presente Proyecto Técnico, por orden de la Corporación Provincial, con el objeto de proyectar la renovación de las instalaciones eléctrica y de climatización en las citadas dependencias.

Con el fin de cumplir con los requisitos anteriormente indicados, se ha encargado la redacción del presente Proyecto Técnico al Ingeniero Técnico Industrial que suscribe, para dar cumplimiento a las Normas y Reglamentos que se indican en el apartado 2 sobre Reglamentación, todos de aplicación a la Obra a la que se hace referencia.

Quedan excluidas del objeto de este Proyecto Técnico, y así se hace constar a todos los efectos oportunos, todas aquellas instalaciones que no sean contempladas, calculadas, justificadas y valoradas en el mismo.

2. REGLAMENTACIÓN

Tanto en la redacción de la presente Memoria como en la ejecución de las obras de referencia, se dará estricto cumplimiento a las Normas y Reglamentos que se exponen a continuación¹:

- R.D. 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Normas particulares e indicaciones de la Compañía Suministradora de energía eléctrica.
- R.D. 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
- R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (modificada por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales).

_

Nota.- Listado indicativo (no exhaustivo) de Normativa aplicable

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (modificado por R.D. 604/2006)

3. TITULAR

El titular de las instalaciones objeto de la presente Memoria es la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO, con domicilio fiscal en la Plaza de la Merced, 4 – 45002 – TOLEDO.

4. EMPLAZAMIENTO

La renovación de la instalación eléctrica y climatización se realizará en el Edificio Vargas ubicado en la C/ Subida de la Granja, 1.

Coordenada	Valor	
UTM	30 S 412025 4412769	
MGRS	31SEE87971276	
G M S.s	39 51 37.4 N, 04 01 42.7 E	
G M.m	39 51.624 N, 04 01.712 E	
G.g	39.860393, -4.028539	



5. CLIMATIZACIÓN

En las dependencias se hace necesaria la instalación de un sistema de climatización con el doble objetivo de satisfacer la necesidades térmicas y de confort en cada dependencia, así como la de adecuar las instalaciones a la normativa vigente.

La sectorización se ha ideado y está condicionada por la disposición de cada dependencia y por las condiciones técnicas y de capacidad de las máquinas que se pretenden instalar.

5.1. Descripción de las obras

El sistema de climatización a instalar en las dependencias consta del siguiente equipamiento:

- Conjunto equipo bomba de calor 1X3, montaje en pared, 6,8 / 8,6 kW de potencia frigorífica/calorífica, compuesto por una unidad exterior (MXZ-3D68VA) y tres unidades interiores MSZ-SF25VE + MSZ-SF35VE + MSZ-SF50VE de Mitsubishi Electric o equivalente
- Conjunto equipo bomba de calor 1X3 (EXISTENTE), montaje en pared, 6,8 / 8,6 kW de potencia frigorífica/calorífica, compuesto por una unidad exterior (MXZ-3D68VA) y tres unidades interiores MSZ-SF35VE de Mitsubishi Electric o equivalente

5.2. Estimación de cargas térmicas

La estimación de la demanda de refrigeración de las distintas zonas se ha realizado en base a la documentación y planos disponibles y de acuerdo con las siguientes hipótesis:

Condiciones climatológicas

	Interior	Exterior
Invierno	21°C	-4°C
Verano	25°C	35°C

Coeficientes de transmisión

TRANSMITANCIAS TÉRMICAS MÁXIMAS SEGÚN CTE HE1

TOLEDO (Altitud 550 m - Zona Climática C4)

Tabla 2.1. Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica U

	ZONAS C	
	W/m ² oK	(Kcal/h)/m ²⁰ K
Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro de muros en contacto con el terreno	0,95	0,83
Suelos	0,65	0,57
Cubiertas	0,53	0,46
Vidrios y marcos	4,40	3,83
Medianerías	1,00	0,87

Tabla 2.2. Valores límite de los parámetros característicos medios

	ZONA CLIMÁTICA C4	
	W/m ² oK	(Kcal/h)/m ² oK
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno (Umlim)	0,73	0,64
Transmitancia límite de suelos (Uslim)	0,50	0,44
Transmitancia límite de cubiertas (Uclim)	0,41	0,36
Factor solar modificado límite de lucernarios (Fllim = 0,27)	-	-

Ocupación

A efectos de ganancias de calor en verano se ha considerado la presencia de:

LOCAL	PLANTA	SUPERFICIE (m²)	OCUPANTES (nº personas)
DESPACHO 1	Baja	62,33	10
DESPACHO 2	Baja	22,13	4
DESPACHO 3	Baja	33,48	6
DESPACHO 4	Baja	8,88	1

Iluminación

La estimación de carga térmica por iluminación se ha realizado en función de la potencia de las luminarias a instalar, quedando recogida en el apartado de Cálculos de Climatización.

5.3. Descripción del sistema de climatización

La instalación contará con los siguientes elementos:

- Un (1) Conjunto equipo bomba de calor 1X3, montaje en pared, 6,8 / 8,6 kW de potencia frigorífica/calorífica, compuesto por una unidad exterior (MXZ-3D68VA) y tres unidades interiores MSZ-SF25VE + MSZ-SF35VE + MSZ-SF50VE, incluyendo mandos a distancia portátiles, anclajes, soportes, amortiguadores, etc., modelo MXZ-3D68VA + (3 ud) MSZ-SF (25/35/50) VA de Mitsubishi Electric o equivalente.
- Un (1) Montaje conjunto equipo split bomba de calor 1X3 existente (modelo MXZ-3D68VA + (3 ud) MSZ-SF35VA de Mitsubishi Electric), ubicandose unidad exterior en cubierta, incluyendo nueva red de tuberías, desagües, carga refrigerante, etc.

Las <u>unidades exteriores</u> irán montadas sobre soportes adecuados, con carril para tuberías, amortiguadores elásticos y anclajes. Estas unidades quedarán ubicadas <u>en la cubierta del edificio</u>.

Las <u>unidades interiores</u> se instalarán en techo, suelo o pared mediante soportes adecuados y anclajes de sujeción. Cada máquina dispondrá de la correspondiente tubería de PVC (diámetro mínimo 22 mm) para desagüe de unidad, incluyendo sifones y conexiones, así como de un control remoto con programador semanal. La ubicación exacta de cada unidad será la siguiente:

EQUIPO	Ubicación	Potencia frío (kW)	Potencia calor (kW)	Nº Unidades
MSZ-SF35VA	Despacho 1	3,5	4,0	3
MSZ-SF35VA	Despacho 2	3,5	4,0	1
MSZ-SF50VA	Despacho 3	5,0	5,8	1
MSZ-SF25VA	Despacho 4	2,5	3,2	1

Se instalará una <u>red de tuberías de cobre para circulación del gas refrigerante</u> (R410a) de diferentes diámetros y espesores (según RITE y fabricante) entre las unidades interiores y exterior, incluido aislamientos, accesorios, soportes y material auxiliar.

NOTA IMPORTANTE.- Al ser la potencia nominal térmica inferior a 70 kW, NO será necesario la redacción de un proyecto técnico de climatización para tramitar la legalización de las instalaciones.

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o complementar con lo recogido en el resto de documentos del presente Proyecto Técnico.

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

En el Proyecto y Ejecución se tendrá en cuenta todo lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de agosto.

La instalación eléctrica será ejecutada por un instalador o empresa autorizada, con el correspondiente Certificado de Cualificación Individual de Baja Tensión disponiendo de la Categoría Básica (IBTB) y/o la Categoría Especialista (IBTE), según corresponda a la instalación eléctrica en Baja Tensión de referencia, estando éstos en vigor y actualizados en la Delegación de Industria y Trabajo de Toledo.

La actividad que se desarrollará en las dependencias objeto de este Proyecto Técnico son unas <u>oficinas de un edificio público</u>, por lo que de acuerdo con las especificaciones definidas en la ITC BT-28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se consideran **locales de pública concurrencia**.

Las instalaciones a renovar quedarán conectadas a los cuadros eléctricos existentes, a excepción de los equipos de climatización para los que se instalará junto a la cubierta de la 2ª planta **un nuevo Cuadro Secundario** cuyas características y conexionado quedará recogido en la presente Memoria Descriptiva, así como en los apartados de Cálculos Justificativos Eléctricos y Planos.

La tensión nominal de suministro entre fases será de 400 V en trifásico, y entre fase y neutro de 230 V en monofásico. Las líneas se explotarán en régimen permanente con corriente alterna trifásica o monofásica de 50 Hz de frecuencia.

6.1. Acometida

Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11.

Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida podrá ser:

- Aérea, posada sobre fachada. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y su instalación se hará preferentemente bajo conductos cerrados o canales protectoras. Para los cruces de vías públicas y espacios sin edificar, los cables podrán instalarse amarrados directamente en ambos extremos. La altura mínima sobre calles y carreteras en ningún caso será inferior a 6 m.
- Aérea, tensada sobre postes. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse suspendidos de un cable fiador o mediante la utilización de un conductor neutro fiador. Cuando los cables crucen sobre vías públicas o zonas de posible circulación rodada, la altura mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m.

- Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse directamente enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o canales revisables.
- Aero-subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el paso de acometida subterránea a aérea o viceversa, el cable irá protegido desde la profundidad establecida hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo, mediante conducto rígido de las siguientes características:
 - o Resistencia al impacto: Fuerte (6 julios).
 - o Temperatura mínima de instalación y servicio: 5 °C.
 - o Temperatura máxima de instalación y servicio: + 60 °C.
 - o Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante.
 - o Resistencia a la penetración de objetos sólidos: D > 1 mm.
 - Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior media, exterior alta.
 - Resistencia a la propagación de la llama: No propagador.

Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de ella.

6.2. Instalaciones de enlace

6.2.1. Caja de Protección y Medida

Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una CGP.

Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.

Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m.

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de la acometida.

Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general se situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas.

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta.

Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13.

6.2.2. Derivación Individual

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15.

Las derivaciones individuales estarán constituidas por:

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil.
- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2.
- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto.

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de color rojo.

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción.

La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %.

6.2.3. Dispositivos generales e individuales de mando y protección

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares.

En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general.

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m.

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado.

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático.

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:

Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia.

de inte

 Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición:

Ra x la ≤ U

donde:

"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.

"la" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual asignada).

"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos).

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22).
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.

6.2.4. Cuadro Secundario Climatización

En la segunda planta junto a la nueva cubierta habilitada para montar las unidades exteriores de climatización se instalará un Cuadro Secundario denominado "Climatización" que contendrá:

Líneas de Climatización

Las características y contenido del Cuadro Secundario Climatización a instalar se presentan a continuación:

- ▶ Cuadro Secundario de Distribución, montaje en superficie, perfil omega y cerradura con llave, con capacidad para 36 módulos, modelo MISTRAL41W ref. 1SPE007717F0910 de ABB o equivalente, conteniendo:
 - Un (1) Interruptor Automático Magnetotérmico Omnipolar de 4 x 40 A, modelo S204-C40 de ABB o equivalente.
 - Un (1) Repartidor modular tetrapolar, 125 A, 4,2 kA, 7 módulos, modelo AD1029 de ABB o equivalente.
 - Un (2) Interruptor Automático Diferencial Omnipolar de 2 x 40 A, sensibilidad 30 mA, modelo FH202AC-40/0,03 de ABB o equivalente.

Dos (2) Interruptor Automático Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 20 A, modelo SH202-C20 de ABB o equivalente.

Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.

Nota.- Este Cuadro Secundario quedará alimentado desde el Cuadro General del edificio por una línea de Cobre H07Z1-K (AS) de 4x16+TTx16 mm² con:

- ▶ Ampliación Cuadro Eléctrico General existente compuesta por:
 - Un (1) Interruptor Automático Magnetotérmico Omnipolar de 4 x 40 A, modelo S204-C40 de ABB o equivalente.
 - Un (1) Interruptor Automático Diferencial Omnipolar de 4 x 40 A, sensibilidad 300 mA, modelo F204AC-40/0,3 de ABB o equivalente.

Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o complementar con lo recogido en el resto de documentos del presente Proyecto Técnico.

6.3. Instalaciones interiores

6.3.1. Conductores

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio, serán siempre aislados y **libres de halógenos**. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos.

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos.

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección conductores fase (mm²)	Sección conductores protección (mm²)
S _f ≤ 16	S _f
16 < S _f ≤ 35	16
S _f > 35	S _f /2

7.3.2. Identificación de conductores

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.

7.3.3. Subdivisión de las instalaciones

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan.

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:

- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo.
- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.
- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.

6.3.4. Equilibrado de cargas

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares.

6.3.5. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:

Tensión nominal instalación	Tensión ensayo corriente continua (V)	Resistencia de aislamiento (ΜΩ)
MBTS o MBTP	250	≥ 0,25
≤ 500 V	500	≥ 0,50
> 500 V	1000	≥ 1,00

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

6.3.6. Conexiones

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación.

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes.

6.3.7. Sistemas de instalación

Prescripciones Generales

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias

para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante.

Conductores aislados bajo tubos protectores

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN.
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede

ento 1 de inte 19 de i

- reducirse a 0.5 centímetros.
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, armados, provistos de aislamiento y cubierta.

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos.
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0.40 metros.
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.

anto, de ir 20 d Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.

Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección.

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción totalmente construidos con materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120 como mínimo.

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc.

Conductores aislados bajo canales protectoras

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc., siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedará siempre accesible.

6.3.8. Bases de tomas de corriente

Las bases de toma de corriente utilizadas en las instalaciones interiores o receptoras serán del tipo indicado en la ITC-BT-19 (y a su vez en la norma UNE 20315).

En instalaciones diferentes de las indicadas en la ITC-BT-25 para viviendas, además se admitirán las bases de toma de corriente indicadas en la serie de normas UNE EN 60309.

Las características de las tomas de corriente a instalar son:

- Envolvente para puesto de trabajo, con caja empotrable para 3 módulos dobles (2 RED + 2 SAI + 4 RJ) de MM Dataelectric o equivalente.
- Toma de corriente Schuko 16 A, empotrada, con caja de mecanismo cuadrada, marca SIMON serie S-31 o equivalente.

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o complementar con lo recogido en el resto de documentos del presente Proyecto Técnico.

6.4. Instalación de alumbrado de emergencia

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen.

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo).

6.4.1. Alumbrado de seguridad

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal.

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.

Alumbrado de evacuación

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados.

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40.

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado ambiente o anti-pánico

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y

proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos.

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40.

El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado de zonas de alto riesgo

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local.

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10.

El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.

Alumbrado de reemplazamiento

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad.

6.4.2. Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia.

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella.

Luminaria alimentada por fuente central.

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria.

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce.

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas por tabiques incombustibles no metálicos.

6.4.3. Alumbrado de emergencia a instalar

Nuestra instalación de alumbrado de emergencia deberá asegurar en caso de fallo de la alimentación del alumbrado normal, la iluminación del local y los recorridos y accesos hasta la salida.

Las luminarias elegidas han sido las siguientes:

- Luminaria de emergencia y señalización tecnología LED de 110 lúmenes, en instalación de superficie, led 0,25 W, autonomía 1 hora, Clase II / IP-42, modelo Dunna LED D-100L de Normalux o equivalente.
- Luminaria de emergencia y señalización tecnología LED de 200 lúmenes, en instalación de superficie, led 0,25 W, autonomía 1 hora, Clase II / IP-42, modelo Dunna LED D-200L de Normalux o equivalente.
- Luminaria de emergencia y señalización tecnología LED de 300 lúmenes, en instalación de superficie, led 0,25 W, autonomía 1 hora, Clase II / IP-42, modelo Dunna LED D-300L de Normalux o equivalente.

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o complementar con lo recogido en el resto de documentos del presente Proyecto Técnico.

6.5. Protección contra sobreintensidades

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles.

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia.
- Cortocircuitos.
- Descargas eléctricas atmosféricas.
- a) <u>Protección contra sobrecargas</u>. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas.
- b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar.

6.6. Protección contra sobretensiones

6.6.1. Categorías de las sobretensiones

Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos.

Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación:

Tensión nominal instalación		Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV)		/50 (kV)	
Sistemas III	Sistemas II	Categoría IV	Categoría III	Categoría II	Categoría I
230/400	230	6	4	2,5	1,5
400/690 1000		8	6	4	2,5

Categoría I

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc.). En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico.

Categoría II

Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares).

Categoría III

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, etc.

Categoría IV

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc).

6.6.2. Medidas para el control de las sobretensiones

Se pueden presentar dos situaciones diferentes:

Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias.

 Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados.

También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.).

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.

Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación.

6.6.3. Selección de los materiales en la instalación

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría.

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante:

- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable.
- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada.

6.7. Protección contra contactos directos e indirectos.

6.7.1. Protección contra contactos directos.

Protección por aislamiento de las partes activas

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.

Protección por medio de barreras o envolventes

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se

garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que:

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

6.7.2. Protección contra contactos indirectos

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:

Ra x la ≤ U

donde:

"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.

"la" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual asignada).

"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos).

7.8. Puestas a tierra

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas.
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.

7.8.1. Uniones a tierra

Tomas de tierra

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

- barras, tubos;
- pletinas, conductores desnudos;
- placas;
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.

Conductores de tierra

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.

Tipo	Protegido mecánicamente	No protegido mecánicamente
Protegido contra la corrosión	Igual a conductores protección apdo. 7.7.1	16 mm² Cu 16 mm² Acero Galvanizado
No protegido contra la corrosión	25 mm² Cu 50 mm² Hierro	25 mm² Cu 50 mm² Hierro

^{*} La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de protección

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección conductores fase (mm²)	Sección conductores protección (mm²)
S _f ≤ 16	S _f
16 < S _f ≤ 35	16
S _f > 35	S _f /2

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:

- 2,5 mm², si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
- 4 mm², si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.

Como conductores de protección pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o
- conductores separados desnudos o aislados.

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.

6.8.2. Conductores de equipotencialidad

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre.

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por

elementos conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos.

6.8.3. Resistencia de las tomas de tierra

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:

- 24 V en local o emplazamiento conductor
- 50 V en los demás casos.

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio.

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia también con la profundidad.

6.8.4. Tomas de tierra independientes

Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista.

6.8.5. <u>Separación entre las tomas de tierra de las masas de las instalaciones de utilización y de las masas de un centro de transformación</u>

Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el control de independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de las masas de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas del centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes:

- a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización.
- b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya resistividad no

sea elevada (<100 ohmios·m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia deberá ser calculada.

c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o bien, si esta contiguo a los locales de utilización o en el interior de los mismos, está establecido de tal manera que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de utilización.

Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta a tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de transformación, el valor de la tensión de defecto ($Vd = Id \times Rt$) sea menor que la tensión de contacto máxima aplicada.

6.8.6. Revisión de las tomas de tierra

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento.

Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren.

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años.

6.8.7. Red equipotencial a instalar

La Red de Puesta a Tierra Equipotencial deberá quedar conectada a la estructura del edificio, a las instalaciones de fontanería / calefacción (si se han utilizado tuberías de material metálico), a la red de tierras de la instalación eléctrica, equipos de alumbrado, etc.

Esta Red Equipotencial quedará también conectada al Cuadro de Mando y Protección de la edificación.

Los cuadros eléctricos metálicos (incluyendo cuerpo y puerta), quedarán unidos a tierra.

La Red Equipotencial estará compuesta por picas de acero recubierto de cobre, en tal numero que la resistencia de puesta a tierra sea inferior a 20 Ohmios. Se utilizará como línea de enlace con tierra y electrodos, conductor de cobre desnudo recocido.

Las características del material a utilizar son:

- Conductor de cobre desnudo recocido, de sección 35 mm².
- Picas verticales de acero recubierto de cobre, de diámetro 14 mm y longitud 2 m.

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o complementar con lo recogido en el resto de documentos del presente Proyecto Técnico.

6.9. Receptores de alumbrado

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9.

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección

térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

7.9.1. Luminarias a instalar

Las características de las luminarias a instalar en las distintas dependencias se indican a continuación:

Luminaria empotrable fluorescencia, con carcasa de chapa de acero prelacada en blanco, óptica C3 de lamas planas, aluminio mate y laterales aluminio brillantes, placas intermedias lisas, incluyendo equipo de encendido electrónico (HF), modelo TBS 165 4xTL5-14W/840 HF-E C3 de Philips o equivalente.

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o complementar con lo recogido en el resto de documentos del presente Proyecto Técnico.

7.10. Receptores a motor

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas.

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos

de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente:

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0
De 5 kW a 15 kW: 2
Más de 15 kW: 1,5

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o complementar con lo recogido en el resto de documentos del presente Proyecto Técnico.

7. CONCLUSIONES

Dado el desarrollo de la presente Proyecto Técnico y las características de los materiales citados a emplear en las instalaciones citadas, creemos haber aportado datos suficientes para que ese Organismo Oficial Competente pueda tener una idea clara de la construcción e instalaciones que se pretenden realizar, considerando las normas y Reglamentos indicados en al apartado correspondiente de esta Memoria. No obstante, si la Administración lo considera necesario, estamos dispuestos a ampliar y aclarar cualquier cuestión que pudiera surgir al respecto.

Por tanto, se tomará como base el presente Proyecto Técnico para, si procede, conceder el permiso necesario para su construcción, ejecución y posterior puesta en servicio.

Por todo lo que antecede, junto con los documentos Cálculos Justificativos, Planos, Pliego de Condiciones, Mediciones y Presupuesto y Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe, autor de la presente Memoria Descriptiva, estima que con estos datos y los Planos que se acompañan, ese Servicio tendrá suficiente materia para formarse una idea clara de las instalaciones que se pretenden, por lo que lo elevo a la superior consideración, para lo cual se tomará esta Documentación Facultativa como base, rogando su Aprobación a los Organismos a que se presente, para su realización y puesta en servicio.

Toledo, 18 de mayo de 2016 El Ingeniero Técnico Industrial de la Excma. Diputación Provincial de Toledo

Fdo. Víctor M. García Molina

DOCUMENTO Nº 2A

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS LUMINOTÉCNICOS

Emisor del certificado. AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante: 54, 443, 419.533, 082, 431, 973, 494, 137, 185, 011, 701, 576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02 594922dalf1c/7a2651553

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS LUMINOTÉCNICOS

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

INDICE

1. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS

. Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante; 54.443.419.533.082.431.973.494.137.185.011.701.576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02 e594922daff1.07a2c5/1553




Proyecto elaborado por Teléfono

PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS C3 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 60 93 99 100 65



Emisión de luz 1:


p Techo		20	70	20	20	30	20	20	S	20	8
p Paredes		20	30	20	30	30	20	30	20	30	30
p Suelo		20	20	20	20	20	20	20	20	50	20
Tamaño del local X Y	local		Mirado e	Mirado en perpendicular al eje de lâmpara	ndicular			Mirado I al ej	Mirado longitudinalmente al eje de lámpara	almente	
2H	2H	15.2	16.3	15.5	16.5	16.8	16.7	17.8	17.0	18.1	18.
	H	15.1	16.1	15.4	16.3	16.6	17.3	18.3	17.6	18.6	18.8
	4	15.0	15.9	15.3	16.2	16.5	17.5	18.5	17.8	18.7	19
	H9	14.9	15.8	15.3	16.1	16.4	17.6	18.5	18.0	18.8	19.1
	88	14.9	15.7	15.2	16.0	16.3	17.7	18.5	18.0	18.8	19.1
	12H	14.8	15.6	15.2	15.9	16.3	17.7	18.5	18.1	18.8	19.1
1	2H	15.4	16.4	15.8	16.7	16.9	16.7	17.7	17.1	17.9	18.2
	HE	15.4	16.2	15.7	16.5	16.8	17.5	18.2	17.8	18.6	18.
	4	15.3	16.0	15.7	16.4	16.7	17.7	18.4	18.1	18.7	19.1
	H9	15.3	15.9	15.7	16.2	16.6	17.9	18.5	18.3	18.9	19.3
	HS	15.2	15.8	15.7	16.2	16.6	18.0	18.5	18.4	18.9	19.3
	12H	15.2	15.7	15.6	16.1	16.5	18.0	18.5	18.5	18.9	19.4
¥5	4	15.4	15.9	15.8	16.3	16.7	17.7	18.2	18.1	18.6	19.0
	H9	15.3	15.8	15.8	16.2	16.6	17.9	18.4	18.4	18.8	19.2
	8H	15.3	15.7	15.8	16.1	16.6	18.0	18.4	18.5	18.9	19.3
	12H	15.2	15.6	15.7	16.1	16.5	18.1	18.4	18.6	18.9	19.4
12H	H+	15.3	15.8	15.8	16.2	16.7	17.6	18.1	18.1	18.5	19.0
	H9	15.3	15.7	15.8	16.1	16.6	17.9	18.3	18.4	18.7	19.2
	끎	15.3	15.6	15.8	16.1	16.6	18.0	18.3	18.5	18.8	19.
Variación de la posición del espectador para separaciones 5 entre luminarias	postdán	del espect	ador para	separador	es S entre	luminarias					
S = 1.0H			+5	-	0.0			+	-	-0.7	
S = 1.5H	_		+	1	9.			Ŧ	1	o.	
S = 2.0H	т		+	+5.3 / -8	-8.7			Ŧ	+1.7 / -2	-2.4	
Tabla estándar	ndar			BK01					BK02		
Sumando de	de			40					4.4		
agiococco											

EDIFICIO VARGAS - DEPORTES

TOLEDO 16.05.2016

Proyecto elaborado por Teléfono Fax e-Mail

01 - DESPACHO 1 / Resumen

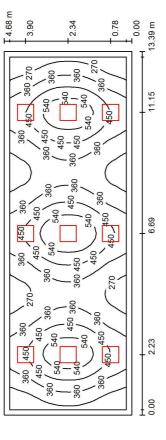

Altura del local: 3.200 m, Altura de montaje: 3.251 m, Factor mantenimiento: 0.95

Valores en Lux, Escala 1:96

0.474 0.578 E_{min} / E_{m} 0.671 al eje de luminaria E_{max} [lx] 623 443 620 87 Tran 18 18 Longi-15 15 E_{min} [|x] 20 63 185 190 E_m [x] 328 75 169 390 ρ [%] 2 2 2 Paredes (4) Plano útil: Superficie Plano útil Techo Suelo

Altura: 0.850 m Pared izq
Trama: 64 x 32 Puntos Pared inferior
Zona marginal: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 56.25%. 0.850 m 64 x 32 Puntos 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	as) [lm]	P [W]
	6	PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS C3 (1.000)	3250		2000	63.0
l			Total: 29250	Total:	45000	567.0

Valor de eficiencia energética: $9.05 \text{ W/m}^2 = 2.32 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx (Base: } 62.67 \text{ m}^2)$

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Página 2






Proyecto elaborado por Teléfono

PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS C3 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 60 93 99 100 65



Emisión de luz 1:


p Techo		20	20	20	20	30	70	02	20	50	30
p Paredes		20	30	20	30	30	20	30	95	30	8
p Suelo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tamaño del local	le:		Mirado	Mirado en perpendicular	ndicular			Mirado k	Mirado longitudinalmente	almente	
×			al ej	al eje de lámpara	para			al e)	al eje de lámpara	para	
2H	2H	15.2	16.3	15.5	16.5	16.8	16.7	17.8	17.0	18.1	18.3
	35	15.1	16.1	15.4	16.3	16.6	17.3	18.3	17.6	18.6	18.8
	4	15.0	15.9	15.3	16.2	16.5	17.5	18.5	17.8	18.7	19.0
	H9	14.9	15.8	15.3	16.1	16.4	17.6	18.5	18.0	18.8	19.1
	H8	14.9	15.7	15.2	16.0	16.3	17.7	18.5	18.0	18.8	19.1
	12H	14.8	15.6	15.2	15.9	16.3	17.7	18.5	18.1	18.8	19.1
#	33	15.4	16.4	15.8	16.7	16.9	16.7	17.7	17.1	17.9	18.2
	3H	15.4	16.2	15.7	16.5	16.8	17.5	18.2	17.8	18.6	18.9
	£	15.3	16.0	15.7	16.4	16.7	17.7	18.4	18.1	18.7	19.1
	H9	15.3	15.9	15.7	16.2	16.6	17.9	18.5	18.3	18.9	19.3
	8H	15.2	15.8	15.7	16.2	16.6	18.0	18.5	18.4	18.9	19.3
.,	12H	15.2	15.7	15.6	16.1	16.5	18.0	18.5	18.5	18.9	19.4
Æ	4	15.4	15.9	15.8	16.3	16.7	17.7	18.2	18.1	18.6	19.0
	Н9	15.3	15.8	15.8	16.2	16.6	17.9	18.4	18.4	18.8	19.2
	HS.	15.3	15.7	15.8	16.1	16.6	18.0	18.4	18.5	18.9	19.3
-1	12H	15.2	15.6	15.7	16.1	16.5	18.1	18.4	18.6	18.9	19.4
12H	Ŧ.	15.3	15.8	15.8	16.2	16.7	17.6	18.1	18.1	18.5	19.0
	H9	15.3	15.7	15.8	16.1	16.6	17.9	18.3	18.4	18.7	19.2
	H	15.3	15.6	15.8	16.1	16.6	18.0	18.3	18.5	18.8	1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias	sidón o	del espect	ador para	separador	ses S entre	luminarias					
S = 1.0H	Г		+5	-	-5.0			9	-	-0.7	
S = 1.5H			+	+3.6 / -	-7.6			+	+1.6 / -1	-1.9	
S = 2.0H	_		+	-	3.7			7	~	4	
Tabla estándar	76			BK01					BK02		
Sumando de				4.0					41.		

EDIFICIO VARGAS - DEPORTES

OUNT DEFINATION BE 16.05.2016

Proyecto elaborado por Teléfono Fax e-Mail

02 - DESPACHO 2 / Resumen



Altura del local: 3.200 m, Altura de montaje: 3.251 m, Factor mantenimiento: 0.95

Valores en Lux, Escala 1:60

0.683 0.662 0.801 E_{min} / E_m al eje de luminaria 415 E_{max} [lx] 580 92 Tran 17 17 Longi-15 15 E_{min} [x] 226 72 **UGR** Pared izq Pared inferior E_m 🖂 331 8 196 421 0.850 m 32 x 32 Puntos ρ[%] 22 92 Paredes (4) Plano útil: Superficie Plano útil Altura: Suelo Techo

Lista de piezas - Luminarias

Zona marginal: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.) Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 51.95%.

Frama:

P [W]	5000 63.0	252.0
(Lámparas) [lm]	2000	Total: 20000
Φ (Lámpa		Total:
	3250	Total: 13000
Φ (Luminaria) [lm]		Total:
Pieza Designación (Factor de corrección)	PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS C3 (1.000)	
Pieza	4	
°z	-	

Valor de eficiencia energética: 11.38 W/m² = $2.71 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 22.14 m^2)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Página 2

OUT DEPUTACION DE

16.05.2016



PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS C3 / Hoja de datos de luminarias


Emisión de luz 1:

Proyecto elaborado por Teléfono

Fax e-Mail



Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 60 93 99 100 65



009

450

Emisión de luz 1:


p Techo	20	20	20	20	30	20	8	S	20	8
p Paredes	20	30	20	30	30	20	30	20	30	30
p Suelo	20	20	20	20	50	20	20	20	20	20
Tamaño del local X Y		Mirado al ej	Mirado en perpendicular al eje de lámpara	ndicular			Mirado k al ej	Mirado longitudinalmente al eje de lámpara	almente	
2H 2H	15.2	16.3	15.5	16.5	16.8	16.7	17.8	17.0	18.1	18.3
E	15.1	16.1	15.4	16.3	16.6	17.3	18.3	17.6	18.6	18.8
±	15.0	15.9	15.3	16.2	16.5	17.5	18.5	17.8	18.7	19.0
H9	14.9	15.8	15.3	16.1	16.4	17.6	18.5	18.0	18.8	19.1
HS	14.9	15.7	15.2	16.0	16.3	17.7	18.5	18.0	18.8	19.1
12H	14.8	15.6	15.2	15.9	16.3	17.7	18.5	18.1	18.8	19.1
H 2H	15.4	16.4	15.8	16.7	16.9	16.7	17.7	17.1	17.9	18.2
胀	15.4	16.2	15.7	16.5	16.8	17.5	18.2	17.8	18.6	18.9
+	15.3	16.0	15.7	16.4	16.7	17.7	18.4	18.1	18.7	19.1
H9	15.3	15.9	15.7	16.2	16.6	17.9	18.5	18.3	18.9	19.3
HS	15.2	15.8	15.7	16.2	16.6	18.0	18.5	18.4	18.9	19.3
12H	15.2	15.7	15.6	16.1	16.5	18.0	18.5	18.5	18.9	19.4
H8	15.4	15.9	15.8	16.3	16.7	17.7	18.2	18.1	18.6	19.0
H	15.3	15.8	15.8	16.2	16.6	17.9	18.4	18.4	18.8	19.2
H8	15.3	15.7	15.8	16.1	16.6	18.0	18.4	18.5	18.9	19.3
12H	15.2	15.6	15.7	16.1	16.5	18.1	18.4	18.6	18.9	19.4
12H 4H	15.3	15.8	15.8	16.2	16.7	17.6	18.1	18.1	18.5	19.0
H9	15.3	15.7	15.8	16.1	16.6	17.9	18.3	18.4	18.7	19.2
H8	15.3	15.6	15.8	16.1	16.6	18.0	18.3	18.5	18.8	19
Variación de la posición del espectador para separaciones 5 entre luminarias	del espec	tador para	separador	ses S entre	luminarias					
S = 1.0H		+	-	5.0			9+	-	-0.7	
S = 1.5H		+	+3.6 / -	-7.6			Ŧ	+1.6 / -1	-1.9	
S = 2.0H		+	-	8.7			+	~	-2.4	
Tabla estándar			BK01					BK02		
Sumando de			0.40					1.4		
and the same										

EDIFICIO VARGAS - DEPORTES

TOLEDO 16.05.2016

Proyecto elaborado por Teléfono Fax e-Mail

03 - DESPACHO 3 / Resumen



Altura del local: 3.200 m, Altura de montaje: 3.251 m, Factor mantenimiento: 0.95

Valores en Lux, Escala 1:97

Superficie	p [%]	E _m [x] E _r	E _{min} [lx]	E _{max} [lx]		E_{min} / E_{m}
Plano útil	1	446	285	26	297	0.638
Suelo	20	366	227	4	476	0.620
Techo	70	88	71		95	0.805
Paredes (4)	20	202	9/	ň	346	/
Plano útil: Altura: Trama: Zona marginal: Porcentaje de puntos c	0.850 m 32 x 32 Puntos 0.200 m con menos de 400 lx	Vano útil: 0.850 m Pared izq Altura: 0.850 m Pared izq Trama: 32 x 32 Puntos Pared inferior Zona marginal: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.) Forcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 37.89%.	Longi- 15 15 25.)	Tran 6	al eje de luminaria	

Lista de piezas - Luminarias

(Factor de corrección) Ф (Luminaria) [lm] Ф (Lámparas) [lm] F 1165 G 4xTL5-14W HFS C3 3250 5000	Total: 30000
(Luminaria) [lm] Φ (Luminaria) [lm] 3250	Total:
ı) Φ (Luminaria IFS C3	
) Ф (19500
tor de corrección) G 4xTL5-14W HFS C3	Total:
Designación (Factor de correcciór PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W H	(2007)
Pieza 6	
°Z -	

Valor de eficiencia energética: 11.29 W/m² = $2.53 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 33.48 m^2)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Página 2

Documento 1 de 1. Firmado por: GARCÍA MOLINA VICTOR MANUEL - DNI 03853658P, Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante: 54.443.419.533.082.431.973.494.137.185.011.701.576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02 Código de integridad (alg. SHA-256): 779689017.23688602290543194195394319419539422daff1c/a2651953
Página 42 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



16.05.2016




Proyecto elaborado por Teléfono

PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS C3 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 60 93 99 100 65



Emisión de luz 1:


20 20 20 20 20 20 20 20			20	20	20	20	30	20	02	20	20	⊢
20 16.7 17.3 17.3 17.5 17.7 17.7 17.7 17.9 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0	p Paredes		20	30	20	30	30	20	30	20	30	
16.7 17.5 17.5 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17	p Suelo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	Н
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 6	Tamaño de	l local		Mirado	edued us	ndicular			Mirado k	ongitudin	almente	ne
0.07 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	×			al e)	e de lam	para			al e)	e de lam	para	
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	2H	2H	15.2	16.3	15.5	16.5	16.8	16.7	17.8	17.0	18.1	
600 800 800 800 800 800 800 800 800 800		품	15.1	16.1	15.4	16.3	16.6	17.3	18.3	17.6	18.6	
25 58 58 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		4	15.0	15.9	15.3	16.2	16.5	17.5	18.5	17.8	18.7	
177 858 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950		H9	14.9	15.8	15.3	16.1	16.4	17.6	18.5	18.0	18.8	
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0		H8	14.9	15.7	15.2	16.0	16.3	17.7	18.5	18.0	18.8	
175 182 177 171 171 171 171 172 182 172 182 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183		12H	14.8	15.6	15.2	15.9	16.3	17.7	18.5	18.1	18.8	
1775 18.2 17.58 1777 18.4 18.1 1779 18.5 18.2 1779 18.5 18.5 18.1 18.4 18.6 18.1 18.4 18.6 18.0 18.3 18.4 18.0 18.3 18.4 18.0 18.3 18.4 18.0 18.3 18.4 18.0 18.3 18.4 18.0 18.3 18.4	+	2H	15.4	16.4	15.8	16.7	16.9	16.7	17.7	17.1	17.9	
177 184 18.1 179 18.5 18.3 18.0 18.5 18.4 18.0 18.5 18.5 17.7 18.2 18.1 17.9 18.4 18.4 18.1 18.4 18.5 18.1 18.4 18.5 18.1 18.4 18.6 18.5 18.5 18.5 18.5 18		품	15.4	16.2	15.7	16.5	16.8	17.5	18.2	17.8	18.6	
18.0 18.5 18.4 18.4 18.6 18.5 18.4 18.6 18.5 18.4 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6		4	15.3	16.0	15.7	16.4	16.7	17.7	18.4	18.1	18.7	
180 185 184 186 180 185 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187		H9	15.3	15.9	15.7	16.2	16.6	17.9	18.5	18.3	18.9	
130 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5		H8	15.2	15.8	15.7	16.2	16.6	18.0	18.5	18.4	18.9	
1777 18.2 18.1 18.0 18.4 18.4 18.0 18.4 18.6 17.6 18.1 18.1 17.9 18.3 18.4 18.0 18.3 18.4 18.0 18.3 18.4 18.1 18.1 18.0 18.3 18.5 18.0 18.		12H	15.2	15.7	15.6	16.1	16.5	18.0	18.5	18.5	18.9	
1179 184 185 181 184 185 1176 181 184 1176 181 184 180 183 184 180 183 185 +105 / -0.7 +105 / -1.9 +117 / -2.4	H	4	15.4	15.9	15.8	16.3	16.7	17.7	18.2	18.1	18.6	
18.0 18.4 18.5 18.6 18.1 18.1 18.4 18.6 18.1 18.1 18.1 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5		H9	15.3	15.8	15.8	16.2	16.6	17.9	18.4	18.4	18.8	
18.1 18.4 18.6 17.6 18.1 18.1 17.6 18.3 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5		H8	15.3	15.7	15.8	16.1	16.6	18.0	18.4	18.5	18.9	
17.6 18.1 18.1 17.9 18.3 18.4 18.0 18.3 18.4 +0.5 / -0.7 +1.6 / -1.9 +1.7 / -2.4		12H	15.2	15.6	15.7	16.1	16.5	18.1	18.4	18.6	18.9	
10.9 18.3 18.4 18.0 18.3 18.5 18.5 10.5 11.6 / 1.9 11.7 / -2.4 11.6 / 2.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0	12H	H+	15.3	15.8	15.8	16.2	16.7	17.6	18.1	18.1	18.5	
18.0 18.3 18.5 +0.5 / -0.7 +1.6 / -1.9 +1.7 / -2.4 +1.7 / -2.4		H9	15.3	15.7	15.8	16.1	16.6	17.9	18.3	18.4	18.7	
+0.5 / +1.6 / +1.7 / BK02		H8	15.3	15.6	15.8	16.1	16.6	18.0	18.3	18.5	18.8	
+2.1 / -5.0 + 0.5 + 1.6 / +1.6	Variación de la	a postdón a	del espect	ador para	separador	ies S entre	luminarias					
+3.6 / -7.6 +4.5 / +1.7	5 = 1.6	H		+	-	0.0			7	-	7.0	
+5.3 / -8.7 +1.7 / BK01 BK02	S = 1.5	H		+	-	9.2			Ŧ	-	6	
1001	5 = 2.0	H		+	-	3.7			7	~	4.	
4	Tabla esta	indar			BK01					BK02		
7	Sumand	o de			-4.0					-1.4		

EDIFICIO VARGAS - DEPORTES

TOLEDO 16.05.2016

Proyecto elaborado por Teléfono Fax e-Mail

04 - DESPACHO 4 / Resumen

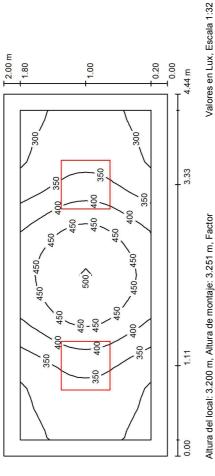

Altura del local: 3.200 m, Altura de montaje: 3.251 m, Factor	
Altura del local: 3.200 n	mantenimiento: 0.95

Superficie	p [%]	E _m [x]	E _{min} [[x]	E _{max} [lx]	E _{min} / E _m
Plano útil	/	378	280	503	0.742
Suelo	20	262	205	316	0.783
Techo	70	88	63	103	0.710
Paredes (4)	20	196	73	385	1

Plano útil: Altura:

0.850 m 32 x 16 Puntos 0.200 m Zona marginal: Trama:

Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 61.72%.

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Ф (Luminaria) [Im] Ф (Lámparas) [Im] 1 2 PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS C3 3250 5000 1 2 (1.000) Total: 6500 Total: 10000	P [W]	63.0	126.0
Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (L. PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS C3 (1.000) 3250 (1.000) Total: 6500 1	'as) [lm]	2000	10000
Designación (Factor de corrección) de (Luminaria PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS C3 (1.000) Total:	Ф (Lámpaı		Total:
Designación (Factor de corrección) Φ (PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS C3 (1.000)	_	3250	
Designación (Factor de c PHILIPS TBS165 G 4xTI (1.000)	Φ (Luminari		Total:
N° Pieza	Designación (Factor de corrección)	S TB	
°Z -	Pieza	2	
	ŝ	-	

Valor de eficiencia energética: $14.19 \text{ W/m}^2 = 3.76 \text{ W/m}^2/100 \text{ kz}$ (Base: 8.88 m^2)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Página 2

DOCUMENTO Nº 2B

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS CLIMATIZACIÓN

. Emisor del certificado. AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante; 54.443.419.533.082.431.973.494.137.185.011.701.576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02 e594922daff1.07a2e5/1555

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS CLIMATIZACIÓN

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

INDICE

1. HOJAS DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS

- DNI 03853658P, Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante; 54.443.419.533.082.431.973.494.137.185.011.701.576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02 18694319419c594922daff1c7a2c551553 procesore in the procesor in

HOJA DE CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS

OBRA: EDIFICIO VARGAS - DEPORTES

					VER	VERANO		
LOCAL	PLANTA	SUP. (m2)	OCUPANTES	TOTAL GANANCIA TRANSMISION (W)	TOTAL GANANCIA RADIACION (W)	TOTAL CARGA VENTILACIÓN (W)	TOTAL CARGA REFRIGERACIÓN (W)	VENT. (m3/h)
01 - DESPACHO 1	Baja	62,33	10	1.057,83	499,68	1.986,21	5.774,29	450,00
02 - DESPACHO 2	Baja	22,13	4	411,48	249,84	794,48	2.351,86	180,00
03 - DESPACHO 3	Baja	33,48	9	691,57	1.242,62	1.191,72	4.718,23	270,00
04 - DESPACHO 4	Baja	8,88	1	198,81	58,85	198,62	1.368,78	45,00
						4.171,03	14.213,16	945,00

LOCAL	PLANTA	SUP. (m2)	OCUPANTES		INNI	INVIERNO	
				TOTAL GANANCIA TRANSMISION (W)	TOTAL GANANCIA RADIACION (W)	TOTAL CARGA VENTILACIÓN (W)	TOTAL CARGA CALEFACCIÓN (W)
01 - DESPACHO 1	Baja	62,33	10	4.358,92		3.724,14	8.083,06
02 - DESPACHO 2	Baja	22,13	4	1.742,04	-	1.489,66	3.231,69
03 - DESPACHO 3	Baja	33,48	9	2.783,14	-	2.234,48	5.017,62
04 - DESPACHO 4	Baja	88'8	1	843,40		372,41	1.215,82

HOJA DE CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS

: Baja		50 50		34 70	16	at: 2,7	DE: 300	ca: 32,7	te: 54,37 W
PLANTA:						Int S. Bat:	۵	T. Seca:	C. Latente:
	; <u>;</u>	H H.R.:	eriores:	H H R.:	Variación diurna:	3,20	1,10	13	64,25 (IDA 2)
EPORTES	Condiciones interiores:	25	Condiciones máximas exteriores:	34		Ext Int: 3,20	Mayoración cargas verano	Hora:	10 C. Sensible: 6 45 m³/ h x persona (<i>IDA</i> 2)
ARGAS - D	싱	T. Seca: T. Seca:	Condici	T. Seca: T. Seca:	38	erano:	argas veranc argas invierr	MES: Agosto	10
EDIFICIO VARGAS - DEPORTES 01 - DESPACHO 1		Verano: Invierno:		Verano: Invierno:	Variación anual:	D. entalpías verano:	Mayoración c Mayoración c	MES:	Ocupantes: Ventilación:
OBRA: LOCAL:									

VERANO

TRANSMISIONES	ONES			
Ventana				
Orientación	Sup. (m²)	U (W/m2°C)	text - tint	Q (W)
z	00,00	4,40	7,70	00'0
တ	0,00	4,40	7,70	00'0
ш	11,44	4,40	7,70	387,59
0	0,00	4,40	7,70	00'0
Ŋ	0,00	4,40	7,70	00'0
ON.	0,00	4,40	7,70	00'0
SE	0,00	4,40	7,70	00'0
SO	0,00	4,40	7,70	00'0
I	0,00	4,40	7,70	00'0
				387,59 W
				337,20 Kcal/h

Muro exterior

920,31 Kcal/h				
1.057,83 W	NSMISION:	TOTAL GANANCIAS POR TRANSMISION:	TAL GANAN	7
349,47 Kcal/h				
401,69 W				
23,10	3,85	3,00	2,00	Puerta
155,98	3,85	0,65	62,33	Suelo I.n/c.
222,61	3,85	1,00	57,82	Pared I.n/c.
00,00	3,85	0,41	0,00	Techo
ω (w)	t ₁ -t ₂	U (W/m2°C)	Sup. (m²)	
			Cerramientos no exteriores	Cerramientos
233,64 Kcal/h		ventanas	(*) Superficie muro exterior sin restar ventanas	(*) Superficie murc
268,56 W				
0,00	10,00	4,00	0,00	Puerta
0,00	10,40	0,53	0,00	Cubierta
0,00	2,80	0,95	00,00	SO
0,00	12,80	0,95	0,00	SE
0,00	1,70	0,95	0,00	ON.
0,00	6,70	0,95	0,00	밀
0,00	2,30	0,95	00,00	0
268,56	00'6	0,95	42,85	ш
0,00	9,50	0,95	0,00	တ
0,00	0,10	0,95	0,00	z
۵ (w)	DTE	U (W/m2°C)	Sup. (m²)(*)	Orientación

RADIACIÓN

Radiación 0,00 0,00 499,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,68 W	499,68 W 434,72 Kcal/h
Coof. red. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0	ADIACIÓN:
Superficie (m²) Coef. red. 0,00 1,00 1,104 1,44 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0	TOTAL GANANCIAS POR RADIACIÓN:
Coef. Rad. 44 195 44 133 44 44 46 255 701 G	TOTAL GAN
Orientación N N NO NO SE SO N	

ILUMINACIÓN

700,00 W	0,00 W	700,00 W 609,00 Kcal/h
260,00	0,00	
Potencia:	Potencia:	TOTAL CARGA ILUMINACIÓN
Sí	No	, ILUMINACIÓN
Fluorescente:	Incandescente:	TOTAL CARGA

APARATOS:	SENSIBLE	LATENTE	TOTAL	
	0,00	0,00	0,00	8
	0,00	0,00	0,00	8
	0,00	0,00	0,00	8
TOTAL CARGA	00'0	00'0	00'0	×
OCUPANTES	642,53	543,68	1.186,21	>
TOTAL CARGA	3.190,04	598,05	3.788,09	>
FACTOR CAL	FACTOR CALOR SENSIBLE:	0,84		

1,19 FACTOR CALOR TOTAL:

m3/h 450,00 VENTILACION =

1.728,00 Kcal/h 1.986,21 W CARGA TOTAL VENTILACIÓN:

CARGA TOTAL REFRIGERACIÓN:

5.023,64 Kcal/h

5.774,29 W

1.017,17 m³/h CAUDAL AIRE IMPULSIÓN:

INVIERNO

TRANSMISIONES

Ventana

φ (W)	00,0	1.258,40	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	1.258,40 W	1.094,81 Kcal/h
tint - text	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
U (W/m2°C)	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40		
Sup. (m²)	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Orientación N	z o	ш	0	빙	ON	SE	S	I		

Muro exterior

Q (W)	00,00	0,00	1.017,69	0,00	0,00	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	1.017,69 W	885,39 Kcal/h
tint - text	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
U (W/m2°C)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,53	4,00		
Sup. (m²)	0,00	0,00	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Orientación	z	S	ш	0	N	Q N	SE	SO	Cubierta	Puerta		

Cerramientos no exteriores

			0 526,69		1.356,35 W
t ₁ -t	13,0	13,0	13,00	13,0	
U (W/m2°C)	0,41	1,00	0,65	3,00	
Sup. (m²)	00'0	57,82	62,33	2,00	
	Techo	Pared I.n/c.	Suelo I.n/c.	Puerta	

3.792,26 Kcal/h 4.358,92 W TOTAL GANANCIAS POR TRANSMISION:

1.180,02 Kcal/h

m3/h 450,00 VENTILACIÓN= CARGA TOTAL VENTILACIÓN:

3.240,00 Kcal/h

3.724,14 W

CARGA TOTAL CALEFACCIÓN:

7.032,26 Kcal/h

8.083,06 W

EDIFICIO VARGAS - DEPORTES // 01 - DESPACHO 01

Documento 1 de 1773 494 137.185.011.701.576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02

Cócigo de integral (alg. 354.256), 758-86011.266.86602.89164866 1618-894319419533 4922 daff1c7a2c51553

Cócigo de integral (alg. 354.256), 758-86011.2668602.8916478866 1618-894319419533 4922 daff1c7a2c51553

Página 48 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

HOJA DE CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS

Baja							2,7	0	300	32,7	54,37 W
PLANTA:		50		34	20	16	Int S. Bat:	ļ	DE	T. Seca:	C. Latente:
	<u>;;</u>	H H R.R.:	eriores:	H.R.:	H.R.:	Variación diurna:	3,20	1,10	1,20	13	64,25 IDA 2)
EPORTES	Condiciones interiores:	25	Condiciones máximas exteriores:	34	4-		Ext Int: 3,20	Mayoración cargas verano	Mayoracion cargas invierno	Hora:	4 C. Sensible: 6 45 m³/ h x persona (<i>IDA</i> 2)
EDIFICIO VARGAS - DEPORTES 02 - DESPACHO 2	8	T. Seca: T. Seca:	Condicio	T. Seca:	T. Seca:	38	verano:	cargas verano	cargas inviern	MES: Agosto	
EDIFICIO VARGAS 02 - DESPACHO 2		Verano: Invierno:		Verano:	Invierno:	Variación anual:	D. entalpías verano:	Mayoración	Mayoracion	MES:	Ocupantes: Ventilación:
OBRA: LOCAL:											

VERANO

	text - tint Q (W) 7,70 0.00		•							193,79 W	168,60 Kcal/h
	U (W/m2°C) 4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40		
	Sup. (m²) 0.00	0,00	5,72	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0		
Ventana	Orientación N	S	ш	0	Ŋ	ON	SE	SO	I		

Muro exterior

۵ (w)	00'0	00'0	80,80	00'0	00'0	00,00	0,00	0,00	00'0	0,00	80,80 W	70,29 Kcal/h		o (w)	00,00	58,40	55,38	23,10	136,88 W	119,09 Kcal/h	411,48 W	357,98 Kcal/h
DTE	0,10	9,50	00'6	2,30	6,70	1,70	12,80	2,80	10,40	10,00				t₁-t₂	3,85	3,85	3,85	3,85			NOISIMSN	
U (W/m2°C)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,53	4,00		ventanas		U (W/m2°C)	0,41	1,00	0,65	3,00			TOTAL GANANCIAS POR TRANSMISION:	
Sup. (m²)(*)	00,00	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00		(*) Superficie muro exterior sin restar ventanas	no exteriores	Sup. (m²)	0,00	15,17	22,13	2,00			TAL GANAN	
Orientación	z	တ	ш	0	IJ	9	SE	SO	Cubierta	Puerta		(*) Superficie muro	Cerramientos no exteriores		Techo	Pared I.n/c.	Suelo I.n/c.	Puerta			5	

RADIACIÓN

Radiación 0,00 0,00 249,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	249,84 W 217,36 Kcal/h
Coef. red. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0	ADIACIÓN:
Superficie (m²) Coef. red. 0,00 1,00 0,00 1,00 5,72 1,00 0,00 1,00	TOTAL GANANCIAS POR RADIACIÓN:
Coef. Rad. 44 195 44 133 44 46 255 701	TOTAL GAN
Orientación N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	

ILUMINACIÓN

Incandescente:	. <u>8</u>	Potencia:	00,00	W 00,0 00,0	· >
TOTAL CARGA ILUMINACIÓN	LUMINACIÓN			280,00 W 243,60 Kc	280,00 W 243,60 Kcal/h

APARATOS:	SENSIBLE	LATENTE	TOTAL	
	0,00	0,00	0,00	8
	0,00	0,00	0,00	×
	0,00	0,00	0,00	×
TOTAL CARGA	0,00	0,00	00'0	8
OCUPANTES	257,01	217,47	474,48	8
TOTAL CARGA	1.318,16	239,22	1.557,38	>
FACTOR CALO FACTOR C	FACTOR CALOR SENSIBLE: FACTOR CALOR TOTAL:	0,85		

FACTOR CALOR TOTAL:

m3/h 180,00 VENTILACION =

691,20 Kcal/h 794,48 W CARGA TOTAL VENTILACIÓN:

CARGA TOTAL REFRIGERACIÓN:

418,18 m³/h CAUDAL AIRE IMPULSIÓN:

2.046,12 Kcal/h

2.351,86 W

INVIERNO

TRANSMISIONES

Ventana

a (w) 0,00	00'0	629,20	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	629,20 W
t int - t ext 25,00									
U (W/m2°C) 4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	
Sup. (m²) 0,00	0,00	5,72	00,00	00,00	0,00	00,00	00,00	0,00	
Orientación N	တ	ш	0	밀	ON N	SE	SO	I	

Muro exterior

a (w) 0.00	00'0	360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,29 W	313,45 Kcal/h	
t int - t ext 25,00												
U (W/m2°C) 0.95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,53	4,00			
Sup. (m²) 0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Orientación N	Ø	ш	0	N	<u>Q</u>	SE	SO	Cubierta	Puerta			

Cerramientos no exteriores

(w)	00,00	197,21	187,00	78,00	462,21 W	402,12 Kcal/h
t1-t2	13,00	13,00	13,00	13,00		
U (W/m2°C)	0,41	1,00	0,65	3,00		
Sup. (m²)	0,00	15,17	22,13	2,00		
	Techo	Pared I.n/c.	Suelo I.n/c.	Puerta		

1.515,57 Kcal/h 1.742,04 W TOTAL GANANCIAS POR TRANSMISION:

m3/h 180,00 VENTILACIÓN= CARGA TOTAL VENTILACIÓN:

1.296,00 Kcal/h

1.489,66 W

3.231,69 W CARGA TOTAL CALEFACCIÓN: 2.811,57 Kcal/h

547,40 Kcal/h

HOJA DE CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS

Baja						2,7	300	32,7	54,37 W
PLANTA:		50		34 70	16	Int S. Bat:	O E:	T. Seca:	C. Latente:
	es:	H. H.	eriores:	H H.R.:	Variación diurna:	3,20	1,10	13	64,25 (<i>IDA</i> 2)
PORTES	Condiciones interiores:	25	Condiciones máximas exteriores:	34 -4-	Var	Ext Int: 3,20	Mayoración cargas verano	Hora:	6 C. Sensible: 6 45 m³/ h x persona (<i>IDA</i> 2)
EDIFICIO VARGAS - DEPORTES 03 - DESPACHO 3	Co	T. Seca: T. Seca:	Condicio	T. Seca: T. Seca:		verano:	cargas verano cargas invierno	MES: Agosto	
EDIFICIO VARGAS 03 - DESPACHO 3		Verano: Invierno:		Verano: Invierno:	Variación anual:	D. entalpías verano:	Mayoración Mayoración	MES	Ocupantes: Ventilación:
OBRA: LOCAL:									

VERANO

<i>TRANSMISIONES</i> Ventana	ONES			
Orientación	Sup. (m²)	U (W/m2°C)	t _{ext} - t _{int}	رw) (س)
z	0,00	4,40	7,70	00'0
ഗ	5,72	4,40	7,70	193,79
ш	2,86	4,40	7,70	06'96
0	0,00	4,40	7,70	0,00
밀	0,00	4,40	7,70	00'0
ON.	0,00	4,40	7,70	00'0
SE	0,00	4,40	7,70	0,00
SO	0,00	4,40	7,70	00'0
I	00,00	4,40	7,70	00,00
				290,69 W
				252,90 Kcal/h

Muro exterior

a (w) 0,00	166,15	97,04	0,00	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0	0,00	263,19 W	228,98 Kcal/h		ω (w)	00'0	30,80	83,78	23,10	137,68 W	119,78 Kcal/h	691,57 W	601,66 Kcal/h
DTE 0,10	9,50	00'6	2,30	6,70	1,70	12,80	2,80	10,40	10,00				t ₁ -t ₂	3,85	3,85	3,85	3,85			NSMISION:	
U (W/m2°C) 0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,53	4,00		ventanas		U (W/m2°C)	0,41	1,00	0,65	3,00			TOTAL GANANCIAS POR TRANSMISION:	
Sup. (m²)(*) 0,00	24,13	14,21	00'0	0,00	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0		(*) Superficie muro exterior sin restar ventanas	no exteriores	Sup. (m²)	0,00	8,00	33,48	2,00			TAL GANAN	
Orientación N	S	ш	0	焸	ON N	SE	SO	Cubierta	Puerta		(*) Superficie muro	Cerramientos no exteriores		Techo	Pared I.n/c.	Suelo I.n/c.	Puerta			5	

RADIACIÓN

Radiación 0,00 1,117,70 124,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242,62 W 1.081,08 Kcal/h	1.242,62 W 1.081,08 Kcal/h
Coef. red. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0	ADIACIÓN:
Superficie (m²) Coef. red. 0,00 1,00 2,86 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00	TOTAL GANANCIAS POR RADIACIÓN:
Coef. Rad. 44 195 44 133 44 46 255 701 G	TOTAL GAN
Orientación N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	

ILUMINACIÓN

No Potencia: 0,00 0,00		W 00 00 W
<u>8</u>	-	TOTAL CARGA ILUMINACIÓN

APARATOS:	SENSIBLE	LATENTE	TOTAL		
	0,00	0,00	0,00	*	
	0,00	0,00	0,00	8	
	0,00	0,00	0,00	8	
TOTAL CARGA	00,00	00,00	00'0	M	
OCUPANTES	385,52	326,21	711,72	>	
TOTAL CARGA	3.167,68	358,83	3.526,50	>	
FACTOR CAL FACTOR (FACTOR CALOR SENSIBLE: FACTOR CALOR TOTAL:	0,90			

m3/h 270,00 VENTILACION =

1.036,80 Kcal/h 1.191,72 W CARGA TOTAL VENTILACIÓN:

CARGA TOTAL REFRIGERACIÓN:

946,93 m³/h CAUDAL AIRE IMPULSIÓN:

4.104,86 Kcal/h

4.718,23 W

INVIERNO

TRANSMISIONES

Ventana

a (w) 0,00	629,20	314,60	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	943,80 W
t int - t ext 25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
U (W/m2°C) 4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	
Sup. (m²) 0,00	5,72	2,86	00,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	
Orientación N	တ	ш	0	밀	ON N	SE	SO	I	

Muro exterior

a (w) 0,00	573,09	337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,58 W	792,20 Kcal/h
t int - t ext 25,00											
U (W/m2°C) 0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,53	4,00		
Sup. (m²) 0,00	24,13	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Orientación N	တ	ш	0	Ŋ	9	SE	SO	Cubierta	Puerta		

Cerramientos no exteriores

(w)	00'0	104,00	282,91	78,00	464,91 W	404,47 Kcal/h
t1-t2	13,00	13,00	13,00	13,00		
U (W/m2°C)	0,41	1,00	0,65	3,00		
Sup. (m²)	0,00	8,00	33,48	2,00		
	Techo	Pared I.n/c.	Suelo I.n/c.	Puerta		

2.783,14 W TOTAL GANANCIAS POR TRANSMISION: 2.421,33 Kcal/h

m3/h 270,00 VENTILACIÓN= CARGA TOTAL VENTILACIÓN:

CARGA TOTAL CALEFACCIÓN:

1.944,00 Kcal/h

2.234,48 W

5.017,62 W

4.365,33 Kcal/h

821,11 Kcal/h

HOJA DE CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS

Baja						2,7	300	32,7	54,37 W
PLANTA:		50		34 70	16	Int S. Bat:	DE	T. Seca:	C. Latente:
_	; <u>;</u>	H.R.:	eriores:	H.R.:	Variación diurna:	3,20	1,10	13	64,25 (IDA 2)
PORTES	Condiciones interiores:	25	Condiciones máximas exteriores:	34 -	Vari	Ext Int: 3,20		Hora:	1 C. Sensible: 6 45 m³/ h x persona (<i>IDA</i> 2)
EDIFICIO VARGAS - DEPORTES 04 - DESPACHO 4	Cond	T. Seca: T. Seca:	Condicion	T. Seca: T. Seca:	38	verano:	Mayoración cargas verano	MES: Agosto	
EDIFICIO VARGAS 04 - DESPACHO 4		Verano: Invierno:		Verano: Invierno:	Variación anual:	D. entalpías verano:	Mayoración (Mayoración (MES:	Ocupantes: Ventilación:
OBRA: LOCAL:									

VERANO

TRANSMISIONES

Ventana

Q (W)	00'0	06,96	00,00	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	W 06,96	84,30 Kcal/h
text - tint	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70		
U (W/m2°C)	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40		
Sup. (m²)	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0		
Orientación	z	S	ш	0	Ŋ	ON	SS	SO	I		

Muro exterior

0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95 W	27,80 Kcal/h
0,10	9,50	00'6	2,30	6,70	1,70	12,80	2,80	10,40	10,00		
0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,53	4,00		ventanas
0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*) Superficie muro exterior sin restar ventanas
z	S	Ш	0	밀	<u>Q</u>	SE	SO	Cubierta	Puerta		(*) Superficie muro
	0,00 0,95 0,10	0,00 0,95 0,10 6,40 0,95 9,50 3	0,00 0,95 0,10 6,40 0,95 9,50 0,00 0,95 9,00	0,00 0,95 0,10 6,40 0,95 9,50 0,00 0,95 9,00 0,00 0,95 2,30	0,00 0,95 0,10 (6,40 0,95 9,50 0,00 0,95 9,00 0,00 0,95 2,30 0,00 0,95 6,70	0,00 0,95 0,10 6,40 0,95 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00	0,00 0,95 0,10 (6,40 0,95 9,50 0,00 0,95 9,00 0,00 0,95 2,30 0,00 0,95 6,70 0,00 0,95 1,70 0,00 0,95 12,80	0,00 0,95 0,10 (6,40 0,95 0,10 0,00 0,95 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,95 0,70 0,00 0,95 17,0 0,00 0,95 12,80 0,00 0,95 2,80	0,00 0,95 0,10 (6,40 0,95 0,10 0,00 0,95 0,50 0,00 0,95 0,00 0,95 0,00 0,00	N 0,000 0,955 0,10 0,00 S 6,40 0,955 9,50 31,95 E 0,00 0,955 9,00 0,00 O 0,00 0,955 2,30 0,00 NO 0,00 0,955 1,70 0,00 SE 0,00 0,955 1,70 0,00 SO 0,00 0,955 2,80 0,00 Cubierta 0,00 0,53 10,40 0,00 Puerta 0,00 4,00 10,00 0,00	0,00 0,95 0,10 6,40 0,95 0,10 6,40 0,95 9,50 0,00 0,95 9,00 0,00 0,95 2,30 0,00 0,95 6,70 0,00 0,95 17,80 0,00 0,95 12,80 0,00 0,95 2,80 0,00 0,53 10,40 0,00 4,00 10,00

Cerramientos no exteriores

ø (w)	0,00	24,64	22,22	23,10	M 96'69	60,87 Kcal/h	198,81 W 172,96 Kcal/h
		3,85		3,85			NSMISION:
U (W/m2°C)	0,41	1,00	0,65	3,00			TOTAL GANANCIAS POR TRANSMISION:
Sup. (m²)	00'0	6,40	8,88	2,00			TAL GANAN
	Techo	Pared I.n/c.	Suelo I.n/c.	Puerta			Ď

RADIACIÓN

Radiación	0,00	558,85	0,00	00,00	00,00	0,00	00,00	00,00	00,00	558,85 W	486,20 Kcal/h	558.85 W	486,20 Kcal/h
Coef. red.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	RADIACION:		ADIACIÓN:	
Superficie (m²)	0,00	2,86	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	GANANCIAS POR RADIACION:		TOTAL GANANCIAS POR RADIACIÓN:	
Coef. Rad.	44	195	44	133	44	44	46	255	701	U		TOTAL GAN	
Orientación	z	တ	ш	0	N	<u>Q</u>	SE	SO	I				

_
ō
ਹ
₹
₹
5
=

Fluorescente: Sí Potencia: 150,00 187,50 W Incandescente: No Potencia: 0,00 0,00 W TOTAL CARGA ILUMINACIÓN 187,50 W 163,13 Kcal/h	Sí Potencia: 150,00 187 No Potencia: 0,00 0,0 SA ILUMINACIÓN	
---	--	--

APARATOS:	SENSIBLE	LATENTE	TOTAL	
	0,00	0,00	0,00	8
	0,00	0,00	0,00	8
	0,00	0,00	0,00	8
TOTAL CARGA	00'0	00,00	00'0	8
OCUPANTES	64,25	54,37	118,62	>
TOTAL CARGA	1.110,35	59,80	1.170,16	*
FACTOR CAL	FACTOR CALOR SENSIBLE: FACTOR CALOR TOTAL:	0,95		
VENTILACION =	45,00	m3/h		

172,80 Kcal/h 198,62 W CARGA TOTAL VENTILACIÓN:

1.368,78 W CARGA TOTAL REFRIGERACIÓN:

1.190,84 Kcal/h

314,21 m³/h

CAUDAL AIRE IMPULSIÓN:

INVIERNO

TRANSMISIONES

Ventana

text Q (W)	00'0	314,60	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	314,60 W	273,70 Kcal/h
tint - text	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
U (W/m2°C)	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40		
Sup. (m²)	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Orientación	Z	တ	ш	0	밀	ON N	SE	SO	I		

Muro exterior

a (W) 0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00 W	132,24 Kcal/h
t int - t ext 25,00											
U (W/m2°C) 0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,53	4,00		
Sup. (m²) 0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Orientación N	Ø	ш	0	Ä	<u>Q</u>	SE	SO	Cubierta	Puerta		

Cerramientos no exteriores

Ø (W)	0,00	83,20	75,04	78,00	236,24 W	205,53 Kcal/h
			13,00			
U (W/m2°C)	0,41	1,00	0,65	3,00		
Sup. (m²)	0,00	6,40	8,88	2,00		
	Techo	Pared I.n/c.	Suelo I.n/c.	Puerta		

733,76 Kcal/h 843,40 W TOTAL GANANCIAS POR TRANSMISION:

m3/h 45,00 VENTILACIÓN=

CARGA TOTAL VENTILACIÓN:

324,00 Kcal/h 372,41 W

CARGA TOTAL CALEFACCIÓN:

1.057,76 Kcal/h

1.215,82 W

EDIFICIO VARGAS - DEPORTES // 04 - DESPACHO 04

Documento 1 de | Transcription | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200

DOCUMENTO Nº 3

PLIEGO DE CONDICIONES

: GARCIA MOLINA VICTOR MANUEL - DNI 03853658P, Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante: 54.443.419.533.082.431.973.494.137.185.011.701.576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02.256); 7796890110386860238064786161899431941905949224811.0720.456, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02

PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

INDICE

- 1. CONDICIONES FACULTATIVAS
 - 1.1. Técnico Director de Obra
 - 1.2. Constructor o instalador
 - 1.3. Verificación de los documentos del Proyecto
 - 1.4. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - 1.5. Presencia del constructor o instalador en la Obra
 - 1.6. Trabajos no estipulados expresamente
 - 1.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto
 - 1.8. Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa
 - 1.9. Faltas de personal
 - 1.10. Caminos y accesos
 - 1.11. Replanteo
 - 1.12. Comienzo de la Obra, ritmo de ejecución de los trabajos
 - 1.13. Orden de los trabajos
 - 1.14. Facilidades para otros contratistas
 - 1.15. Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
 - 1.16. Prórroga por causa de fuerza mayor
 - 1.17. Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la Obra
 - 1.18. Condiciones generales de ejecución de los trabajos
 - 1.19. Obras ocultas
 - 1.20. Trabajos defectuosos
 - 1.21. Vicios ocultos
 - 1.22. De los materiales y los aparatos. Su procedencia
 - 1.23. Materiales no utilizables
 - 1.24. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante: 54.443.419.533.082.431.973.494.137.185.011.701.576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02 394922daff c/a2c5/1553

- 1.25. Limpieza de obras
- 1.26. Plazo de garantía
- 1.27. Documentación final de Obra
- 1.28. Conservación de las obras recibidas provisionalmente
- 1.29. De la recepción definitiva
- 1.30. Prórroga del plazo de garantía
- 1.31. De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

2. CONDICIONES ECONÓMICAS

- 2.1. Composición de los precios unitarios
- 2.2. Precio de contrata. Importe de contrata
- 2.3. Precios contradictorios
- 2.4. Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas
- 2.5. De la revisión de los precios contratados
- 2.6. Acopio de materiales
- Responsabilidades del constructor o instalador en el bajo rendimiento de los trabajadores
- 2.8. Relaciones valoradas y certificaciones
- 2.9. Mejoras de obras libremente ejecutadas
- 2.10. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
- 2.11. Pagos
- 2.12. Importe de la indemnización con retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras
- 2.13. Demora de los pagos
- 2.14. Mejoras y aumentos de Obra. Casos contrarios
- 2.15. Unidades de obra defectuosas pero aceptables
- 2.16. Seguro de las obras
- 2.17. Conservación de la Obra
- 2.18. Uso por el contratista del edificio o bienes del propietario
- 3. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN
 - 3.1. Condiciones generales
 - 3.2. Canalizaciones eléctricas
 - 3.3. Conductores

- 3.4. Cajas de empalme
- 3.5. Mecanismos y tomas de corriente
- 3.6. Aparamenta de mando y protección
- 3.7. Receptores de alumbrado
- 3.8. Receptores a motor
- 3.9. Puestas a tierra
- 3.10. Inspección y pruebas en fábrica
- 3.11. Control
- 3.12. Seguridad
- 3.13. Limpieza
- 3.14. Mantenimiento
- 3.15. Criterios de medición

1. CONDICIONES FACULTATIVAS.

1.1. Técnico Director de Obra

Corresponde al Técnico Director:

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución técnica.
- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción.
- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Constructor o Instalador.
- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción.
- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas.
- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra.
- Suscribir el certificado final de la obra.

1.2. Constructor o Instalador

Corresponde al Constructor o Instalador:

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas.
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.
- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

1.3. Verificación de los documentos del proyecto

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten durante la ejecución de la obra.

1.4. Plan de seguridad y salud en el trabajo

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa.

1.5. Presencia del constructor o instalador en la obra

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

1.6. Trabajos no estipulados expresamente

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.

1.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

1.8. Reclamaciones contra las ordenes de la dirección facultativa

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

1.9. Faltas de personal

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

1.10. Caminos y accesos

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora.

Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa.

1.11. Replanteo

El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

1.12. Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos

El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.

1.13. Orden de los trabajos

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

1.14. Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

1.15. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente.

1.16. Prórroga por causa de fuerza mayor

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o Instalador expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

1.17. Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

1.18. Condiciones generales de ejecución de los trabajos

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias.

1.19. Obras ocultas.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, siendo

entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

1.20. Trabajos defectuosos

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá.

1.21. Vicios ocultos

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios existan realmente.

1.22. De los materiales y los aparatos. Su procedencia.

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador

deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

1.23. Materiales no utilizables

El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Técnico.

1.24. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos.

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

1.25. Limpieza de las obras

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.

1.26. Documentación final de la obra

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente.

1.27. Plazo de garantía

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.

Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción.

1.28. Conservación de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva.

1.29. De la recepción definitiva

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.

1.30. Prórroga del plazo de garantía

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

1.31. De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.

2. CONDICIONES ECONÓMICAS

2.1. Composición de los precios unitarios

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerarán costes directos:

- a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra.
- b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
- c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.
- d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras.
- e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se considerarán costes indirectos:

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

Se considerarán Gastos Generales:

 Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio Industrial:

■ El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.

Precio de Ejecución Material:

 Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales.

Precio de Contrata:

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

2.2. Precio de contrata. Importe de contrata

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro destino.

2.3. Precios contradictorios

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

2.4. Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas.

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas).

2.5. De la revisión de los precios contratados

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100.

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

2.6. Acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordena por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.

2.7. Responsabilidad del constructor o instalador en el bajo rendimiento de los trabajadores

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico Director.

Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.

2.8. Relaciones valoradas y certificaciones

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación

valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Técnico Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas.

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido.

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere.

2.9. Mejoras de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

2.10. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada.

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:

- a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
- b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
- c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

2.11. Pagos

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

2.12. Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra.

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

2.13. Demora de los pagos.

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

2.14. Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

2.15. Unidades de obra defectuosas pero aceptables

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

2.16. Seguro de las obras

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver

19

el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director.

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

2.17. Conservación de la obra

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije.

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

2.18. Uso por el contratista del edificio o bienes del propietario

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

3. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN

3.1. Condiciones generales

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

3.2. Canalizaciones eléctricas

Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de

registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento.

3.2.1. Conductores aislados bajo tubos protectores

Los tubos protectores pueden ser:

- Tubo y accesorios metálicos.
- Tubo y accesorios no metálicos.
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos.
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior.

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE).

Tubos en canalizaciones fijas en superficie.

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación:

Característica	<u>Código</u>	<u>Grado</u>
- Resistencia a la compresión	4	Fuerte
- Resistencia al impacto	3	Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	1	+ 60 °C
- Resistencia al curvado	1-2	Rígido/curvable
- Propiedades eléctricas	1-2	Continuidad eléctrica/aislante
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos D ≥ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua	2	Contra gotas de agua cayendo verticalmente
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos	2	Protección interior y exterior media
y compuestos		·
- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

Tubos en canalizaciones empotradas.

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación:

1º) Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de obra.

Característica	<u>Código</u>	<u>Grado</u>
- Resistencia a la compresión	2	Ligera
- Resistencia al impacto	2	Ligera
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 ℃
- Temperatura máxima de instalación y servicio	1	+ 60 °C
- Resistencia al curvado	1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas
- Propiedades eléctricas	0	No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos D ≥ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua	2	Contra gotas de agua cayendo verticalmente
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos	2	Protección interior y exterior media
y compuestos		,
- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada
• '		

2º) Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas.

<u>Característica</u>	<u>Código</u>	<u>Grado</u>
- Resistencia a la compresión	3	Media
- Resistencia al impacto	3	Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 ℃
- Temperatura máxima de instalación y servicio	2	+ 90 °C (+ 60 °C canal. precabl. ordinarias)
- Resistencia al curvado	1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas
- Propiedades eléctricas	0	No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	5	Protegido contra el polvo
- Resistencia a la penetración del agua	3	Protegido contra el agua en forma de lluvia
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos	2	Protección interior y exterior media
y compuestos		·
- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación:

<u>Característica</u>	<u>Código</u>	<u>Grado</u>
- Resistencia a la compresión	4	Fuerte
- Resistencia al impacto	3	Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	1	+ 60 °C
- Resistencia al curvado	4	Flexible
- Propiedades eléctricas	1/2	Continuidad/aislado
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos D ≥ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua	2	Contra gotas de agua cayendo verticalmente
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos	2	Protección interior mediana y exterior elevada
y compuestos		·
- Resistencia a la tracción	2	Ligera
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	2	Ligera

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm².

Tubos en canalizaciones enterradas.

Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes:

<u>Característica</u>	<u>Código</u>	<u>Grado</u>
- Resistencia a la compresión	NA	250 N / 450 N / 750 N
- Resistencia al impacto	NA	Ligero / Normal / Normal
 Temperatura mínima de instalación y servicio 	NA	NĂ
- Temperatura máxima de instalación y servicio	NA	NA
- Resistencia al curvado	1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas
- Propiedades eléctricas	0	No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos D ≥ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua	3	Contra el agua en forma de lluvia
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos	2	Protección interior y exterior media
y compuestos		·
- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	0	No declarada
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada
• '		

Notas:

- NA: No aplicable.
- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas.

Instalación

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-FN
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su

ento 1 de in a 79 d

- continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

3.2.2. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos.
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0.40 metros.
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los
- cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.

3.2.3. Conductores aislados enterrados

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

3.2.4. Conductores aislados directamente empotrados en estructuras

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5°C y 90°C respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno).

3.2.5. Conductores aislados en el interior de la construcción

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc.

3.2.6. Conductores aislados bajo canales protectoras

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas indicadas a continuación:

<u>Característica</u>	<u>Grado</u>	
<u>Dimensión del lado mayor de</u> la sección transversal	<u>≤ 16 mm</u>	> 16 mm
Resistencia al impactoTemperatura mínima de	Muy ligera + 15 ⁰C	Media - 5 °C
instalación y servicio - Temperatura máxima de instalación y servicio	+ 60 °C	+ 60 °C
Propiedades eléctricasResistencia a la penetración	Aislante 4	Continuidad eléctrica/aislante No inferior a 2
de objetos sólidos - Resistencia a la penetración de agua	No declara	ada
- Resistencia a la propagación de la llama	No propaga	ador

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 501085.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedará siempre accesible.

3.2.7. Conductores aislados bajo molduras

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:

- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm² serán, como mínimo, de 6 mm.

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:

- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos.
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo.
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo.
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o sistemas equivalentes.
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo.

3.2.8. Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja.

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas.

3.2.9. Normas de instalación en presencia de otras canalizaciones no eléctricas

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

3.2.10. Accesibilidad a las instalaciones

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la

construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante.

3.3. Conductores

Los conductores utilizados se regirán por las especificiones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.

3.3.1. Materiales

Los conductores serán de los siguientes tipos:

- De 450/750 V de tensión nominal.
 - o Conductor: de cobre.
 - o Formación: unipolares.
 - o Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).
 - o Tensión de prueba: 2.500 V.
 - o Instalación: bajo tubo.
 - o Normativa de aplicación: UNE 21.031.
- De 0,6/1 kV de tensión nominal.
 - o Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto).
 - o Formación: uni-bi-tri-tetrapolares.
 - o Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
 - o Tensión de prueba: 4.000 V.
 - o Instalación: al aire o en bandeja.
 - o Normativa de aplicación: UNE 21.123.

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 °C será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 °C. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V.

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm² deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate.

3.3.2. Dimensionado

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los siguientes criterios:

- 1. <u>Intensidad máxima admisible</u>. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se elegirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.
- 2. <u>Caída de tensión en servicio</u>. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas.
- 3. <u>Caída de tensión transitoria</u>. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc.

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación.

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía.

3.3.3. Identificación de las instalaciones

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando

exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.

3.3.4. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:

Tensión nominal instalación	Tensión ensayo corriente continua (V)	Resistencia de aislamiento (MΩ)
MBTS o MBTP	250	≥ 0,25
≤ 500 V	500	≥ 0,50
> 500 V	1000	≥ 1,00

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

3.4. Cajas de empalme

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión.

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.

3.5. Mecanismos y tomas de corriente

Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de toma una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 °C en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios.

Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.

3.6. Aparamenta de mando y protección

3.6.1. Cuadros eléctricos

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24.

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones

máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal.

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable.

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la parte frontal transparente.

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada de polvo.

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provista de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control.

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada.

La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos.

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte frontal de los cuadros.

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente.

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los cables desde el exterior.

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación.

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto.
- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones.

3.6.2. Interruptores automáticos

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro.

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos.

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión.

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras él.

Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa.

3.6.3. Guardamotores

Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal.

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin

mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras.

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro.

En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque.

La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos.

Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con otros aparatos.

3.6.4. Fusibles

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores.

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad ruptura y de acción rápida.

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base.

3.6.5. Interruptores diferenciales

1º) La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas:

Protección por aislamiento de las partes activas.

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.

Protección por medio de barreras o envolventes.

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de

barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que:

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

2º) La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe

ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:

Ra x la ≤ U

donde:

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
- la es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

3.6.6. <u>Seccionadores</u>

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción del operador.

Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.

3.6.7. Embarrados

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro.

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.

Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida.

3.6.8. Prensaestopas y etiquetas.

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.

Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar.

. Emisor del certificado. AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante; 54.443.419.533.082.431.973.494.137.185.011.701.576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02 c594922daff1107a2c51553

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible.

En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible.

En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco.

3.7. Receptores de alumbrado.

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9.

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

3.8. Receptores a motor

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas.

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente:

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0
De 5 kW a 15 kW: 2
Más de 15 kW: 1,5

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor.

Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.

Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea.

La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se usarán motores con clase de protección IP 54 (protección total contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección).

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie.

Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento máximo de temperatura de 80 °C sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 °C, con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 °C.

El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC.

La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a continuación:

 carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración.

- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene sometido.
- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el devanado secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble.
- eje: de acero duro.
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico inyectado.
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su duración).
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensa-estopas.

Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y cada uno de los siguientes factores:

- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión.
- velocidad de rotación de la máquina accionada.
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia).
- clase de protección (IP 44 o IP 54).
- clase de aislamiento (B o F).
- forma constructiva.
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de emplazamiento.
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del motor.
- curva del par resistente en función de la velocidad.

Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque proporcional al cuadrado de la tensión.

Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megaohmios.

En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.

El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5.

Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos:

- potencia del motor.
- velocidad de rotación.
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento.
- intensidad de arranque.
- tensión(es) de funcionamiento.
- nombre del fabricante y modelo.

3.9. Puestas a tierra

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de

- las condiciones estimadas de influencias externas.
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.

3.9.1. Uniones a tierra

Tomas de tierra.

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

- barras, tubos;
- pletinas, conductores desnudos;
- placas;
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.

Conductores de tierra.

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.

<u>Tipo</u>	Protegido mecánicamente	No protegido mecánicamente
Protegido contra	Igual a conductores	16 mm² Cu
la corrosión	protección apdo. 7.7.1	16 mm² Acero Galvanizado
No protegido contra	25 mm² Cu	25 mm² Cu
la corrosión	50 mm² Hierro	50 mm² Hierro

^{*} La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra.

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de protección.

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección conductores fase (mm²)	Sección conductores protección (mm²)
Sf ≤ 16	Sf
16 < S f ≤ 35	16
Sf > 35	Sf/2

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:

- 2,5 mm², si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
- 4 mm², si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.

Como conductores de protección pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o
- conductores separados desnudos o aislados.

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.

3.10. Inspecciones y pruebas en fábrica

La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos mecánicos y eléctricos.

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones:

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor de al menos 0,50 Mohm.
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio normal.
- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de todas las partes móviles.
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente.
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el fabricante.

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma.

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente certificados por el fabricante, a la DO.

3.11. Control

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata.

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.

3.12. Seguridad

En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación.
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes.
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad.
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno.
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación.

3.13. Limpieza

Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior.

3.14. Mantenimiento

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta

todas las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los reemplazados.

3.15. Criterios de medición

Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio contradictorio.

Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y dimensiones.

En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción.

Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas.

La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de control, etc) será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor.

El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM.

Toledo, 18 de mayo de 2016 El Ingeniero Técnico Industrial de la Excma. Diputación Provincial de Toledo

Fdo. Víctor M. García Molina

DOCUMENTO Nº 4

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Documento 1 de 1.Firmado por GARCÍA MOLINA VICTOR MANUEL - DNI 03853658P, Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante; 54.443.419.533.082.431.973.494.137.185.011.701.576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02 Código de integridad (alg. SHA-256); 7798e90/1428e8602296/14786/61.618e943194865194922daff1c/722551553
Página 105 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

<u>NOTA</u>.- El Presupuesto de las partidas de Climatización y Electricidad se encuentran incluidos en el Presupuesto General de la obra correspondiente.

Toledo, 18 de mayo de 2016 El Ingeniero Técnico Industrial de la Excma. Diputación Provincial de Toledo

Fdo. Víctor M. García Molina

Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante; 54.443.419.533.082.431.973.494.137.185.011.701.576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02 934922daff ic/a2651553

DOCUMENTO Nº 5

PLANOS

Documento 1 de 1.Firmado por: GARCIA MOLINA VICTOR MANUEL - DNI 03853658P, Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante; 54.443.419.533.082.431.973.494.137.185.011.701.576, Fecha de emisión de la firma: 18/05/16 12:02 Código de integradad (alg. SHA-256): 77969911.256560289164778616 ta 18e94319459594922daff1 c/ra2c651553

PLANOS 1

PLANOS

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

INDICE

- 1. SITUACIÓN
- 2. ELECTRICIDAD
- 3. CLIMATIZACIÓN

PLANOS 2

